

試験番号：III C-21-0036

依頼者名：Each DreaM 株式会社

発熱性試験

試験年月日:2022年 8月 2日

輻射強度：50 kW/m<sup>2</sup>

試験時間：20分

	質量 [ g ]	総発熱量 [ MJ/m <sup>2</sup> ]	最高発熱速度 [ kW/m <sup>2</sup> ]	防火上有害な 変形の有無	最高発熱速度が継続して200kW/m <sup>2</sup> を超過した時間	着火時間 [ 秒 ]	備考
規定値	-	8 MJ/m <sup>2</sup>	-	なし	10 秒	-	
試験体A	163.1	0.2	1.45	なし	0	着火せず	図-1

備考 表面材のみ割れあり

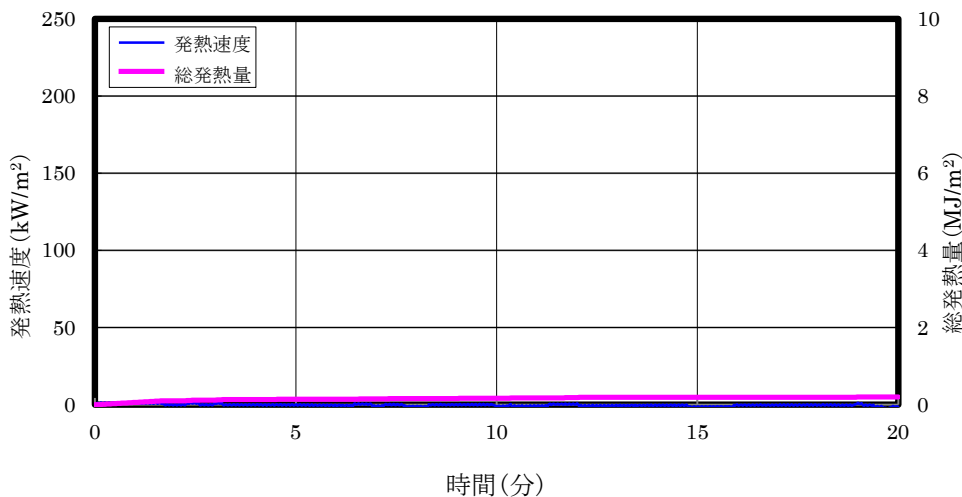


図-1 発熱速度及び総発熱量 (試験体A)

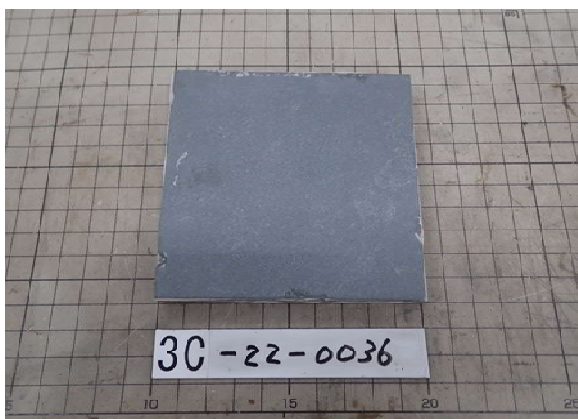


写真-1  
試験体A 試験前



写真-2  
試験体A 試験後